


**Desolv™ Cleaning Kit** to zestaw akcesoriów przeznaczonych do stosowania podczas mycia jednostek wewnętrznych klimatyzatorów typu split. Pozwala ochronić ściany i inne przedmioty w otoczeniu mytego urządzenia przed zalaniem, w szczególności (choć nie tylko), podczas korzystania z ciśnieniowych spryskiwaczy.

#### W komplecie:


- rama z linkami do montażu worka
- worki do odprowadzania zanieczyszczeń (2 szt.)
- wsporniki mocujące (3 szt.)
- wiadro z blokadą zamknięcia i uszczelnieniem zabezpieczającym przed wylaniem się zawartości
- kliny blokujące (2 szt.)
- szczotka




1. Umieść centralny wspornik (metalowy) pomiędzy ścianą a górną częścią jednostki wewnętrznej klimatyzatora.
2. Poprowadź czerwone linki wokół obu stron urządzenia tak, aby znajdowały się za nim.
3. Zaczeep metalowy pierścień (znajdujący się na białej lince) na haczyk centralnego wspornika.

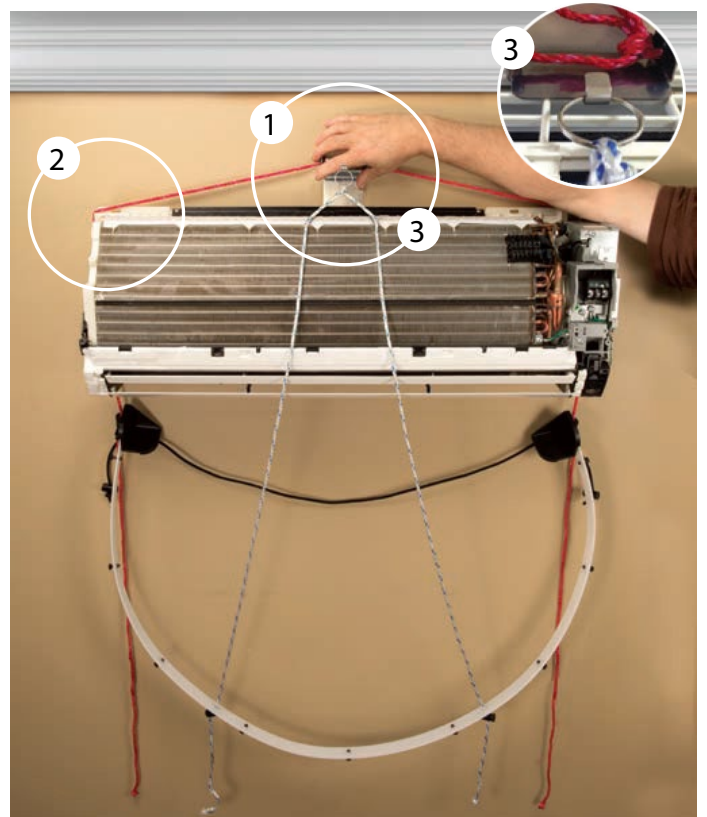


4. Wsuń wsporniki narożne (plastikowe) pod tylne rogi urządzenia. Zaciśnij je, pociągając za czerwone linki, a następnie dodatkowo zabezpiecz naprężając i blokując w zaciskach czarną linkę.

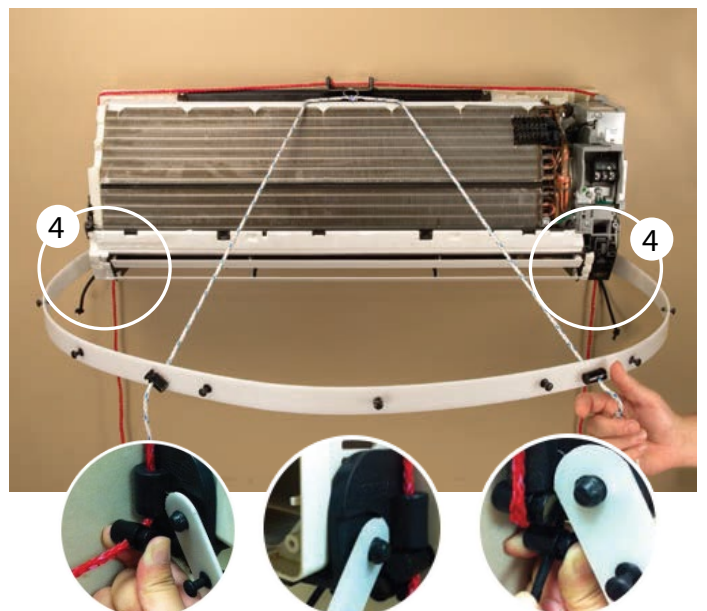

5. Unieś ramę mocującą do właściwej pozycji pociągając białe linki i blokując je zaciskami.

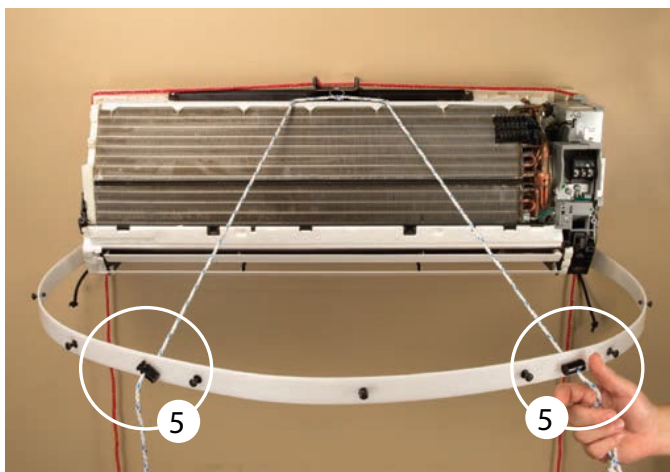


6. Zamocuj worek do ramy, naciągając jego brzegi od wewnętrznej strony ramy i nasadzając otwory w worku na ćwieki montażowe, znajdujące się na ramie.

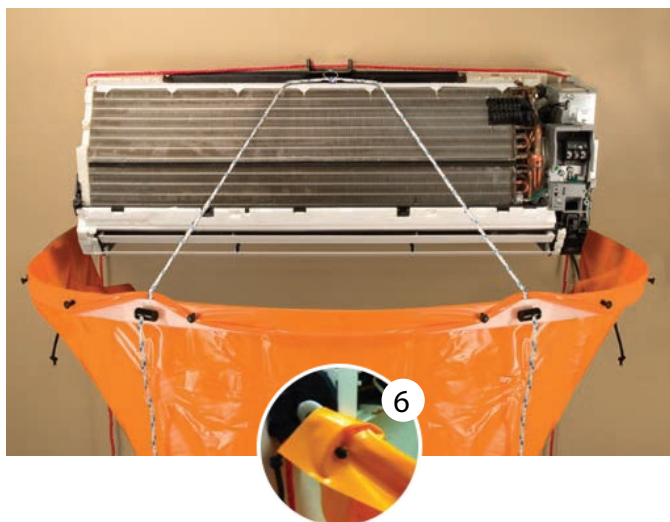

7. Podnieś i pociągnij do góry tylną „klapę” worka ponad czarną linkę. Rozłóż ją wzdłuż czarnej linki tak, aby pokryć całą długość urządzenia.

8. Użyj klinów (pasy z tworzywa; w zestawie) aby docisnąć i zablokować tylną „klapę” worka z tyłu urządzenia, pomiędzy urządzeniem a ścianą.

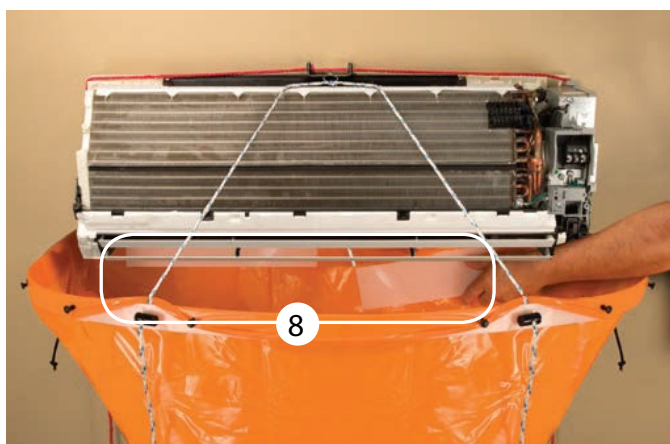

9. Włóż rękaw worka do wiadra. Możesz przyciąć go do odpowiedniej długości.



10. Rozpocznij mycie urządzenia.



11. Po zakończeniu czyszczenia odczep ramę z workiem i umieść całość wiadrze. Opróżnij zawartość w odpowiednim miejscu.

Wiadro posiada blokadę otwarcia i uszczelnienie, aby zapobiec przypadkowemu rozlaniu zawartości.



Centrala:  
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 5  
tel./fax 71 326 5000, fax 71 326 5001  
biuro@wigmors.pl

Oddziały:

39-200 Dębica  
ul. Parkowa 10  
tel./fax 14 670 00 21  
debica@wigmors.pl

66-400 Gorzów Wlkp.  
ul. Podmiejska 32  
tel./fax 95 725 75 04  
gorzow@wigmors.pl

40-106 Katowice  
ul. Węglowa 7  
tel./fax 32 356 11 60  
katowice@wigmors.pl

75-736 Koszalin  
ul. Gnieźnieńska 76  
tel./fax 94 346 06 06  
koszalin@wigmors.pl

31-416 Kraków  
ul. Dobrego Pasterza 122/1  
tel./fax 12 446 45 45  
krakow@wigmors.pl

71-178 Szczecin  
ul. Derdowskiego 8  
tel./fax 91 489 84 20  
szczecin@wigmors.pl

[www.wigmors.pl](http://www.wigmors.pl)  
[www.chlodnictwo-sklep.pl](http://www.chlodnictwo-sklep.pl)  
[www.czystyuklad.pl](http://www.czystyuklad.pl)

33-110 Tarnów  
ul. Kochanowskiego 47  
tel./fax 14 629 63 63  
tarnow@wigmors.pl

53-337 Wrocław  
ul. Szczęśliwa 44  
tel./fax 71 333 25 67  
wroclaw.szczesliwa@wigmors.pl

53-662 Wrocław  
ul. Śródkowa 3a  
tel./fax 71 359 34 77  
wroclaw.srodkowa@wigmors.pl